




# Öl / Luftkühler Serie PK Air / Oil Heat Exchanger Series PK

PIK 350



PIK 300

PIK 250

PIK 200

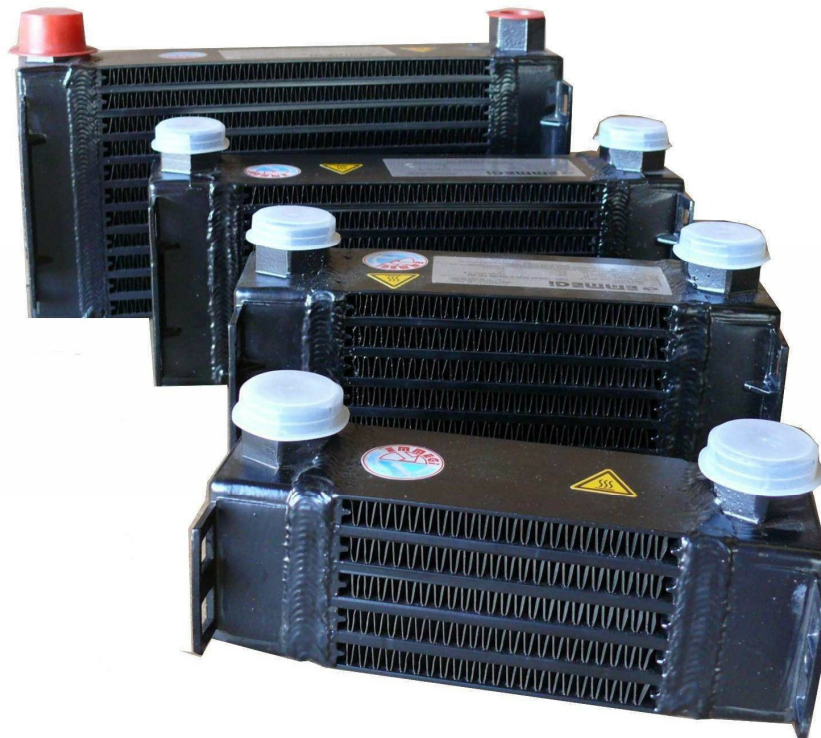

<b>Einsatzorte:</b>	<b>Application :</b>
als Vorbaukühler zum Anbau an einen Öl / Luftkühler	as additional cooling element to boost existing air/oil heat exchangers
zum Aufbau auf Pumpenträger	mounted on pump support

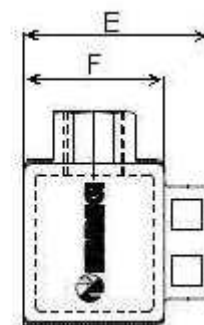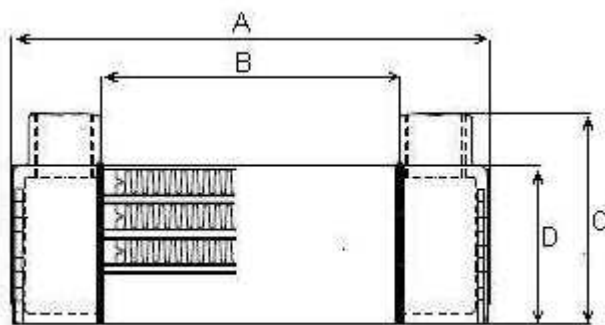

Typ	Code	A	B	C	D	E	F	Anschluss
PIK 200	4D7800000A	214	134	94	71	83	63	3/4"
PIK 250	4D7900000B	239	159	123	100	83	63	3/4"
PIK 300	4D8000000A	288	208	137	114	83	63	3/4"
PIK 350	4D8100000A	338	258	180	157	83	63	3/4"



**EMMEGI GmbH** – Wärmetauscher  
Philipp-Reis Strasse 2  
(Auf den Hundert Morgen)  
D-41516 Grevenbroich

Ansprechpartner: Thomas Ruetten

Telefon: +49 (0) 2182 / 570 18-12

Fax: +49 (0) 2182 / 570 18-29

Web: [www.emmegi-gmbh.de](http://www.emmegi-gmbh.de)

Email: [neuwinger@emmegi-gmbh.de](mailto:neuwinger@emmegi-gmbh.de)